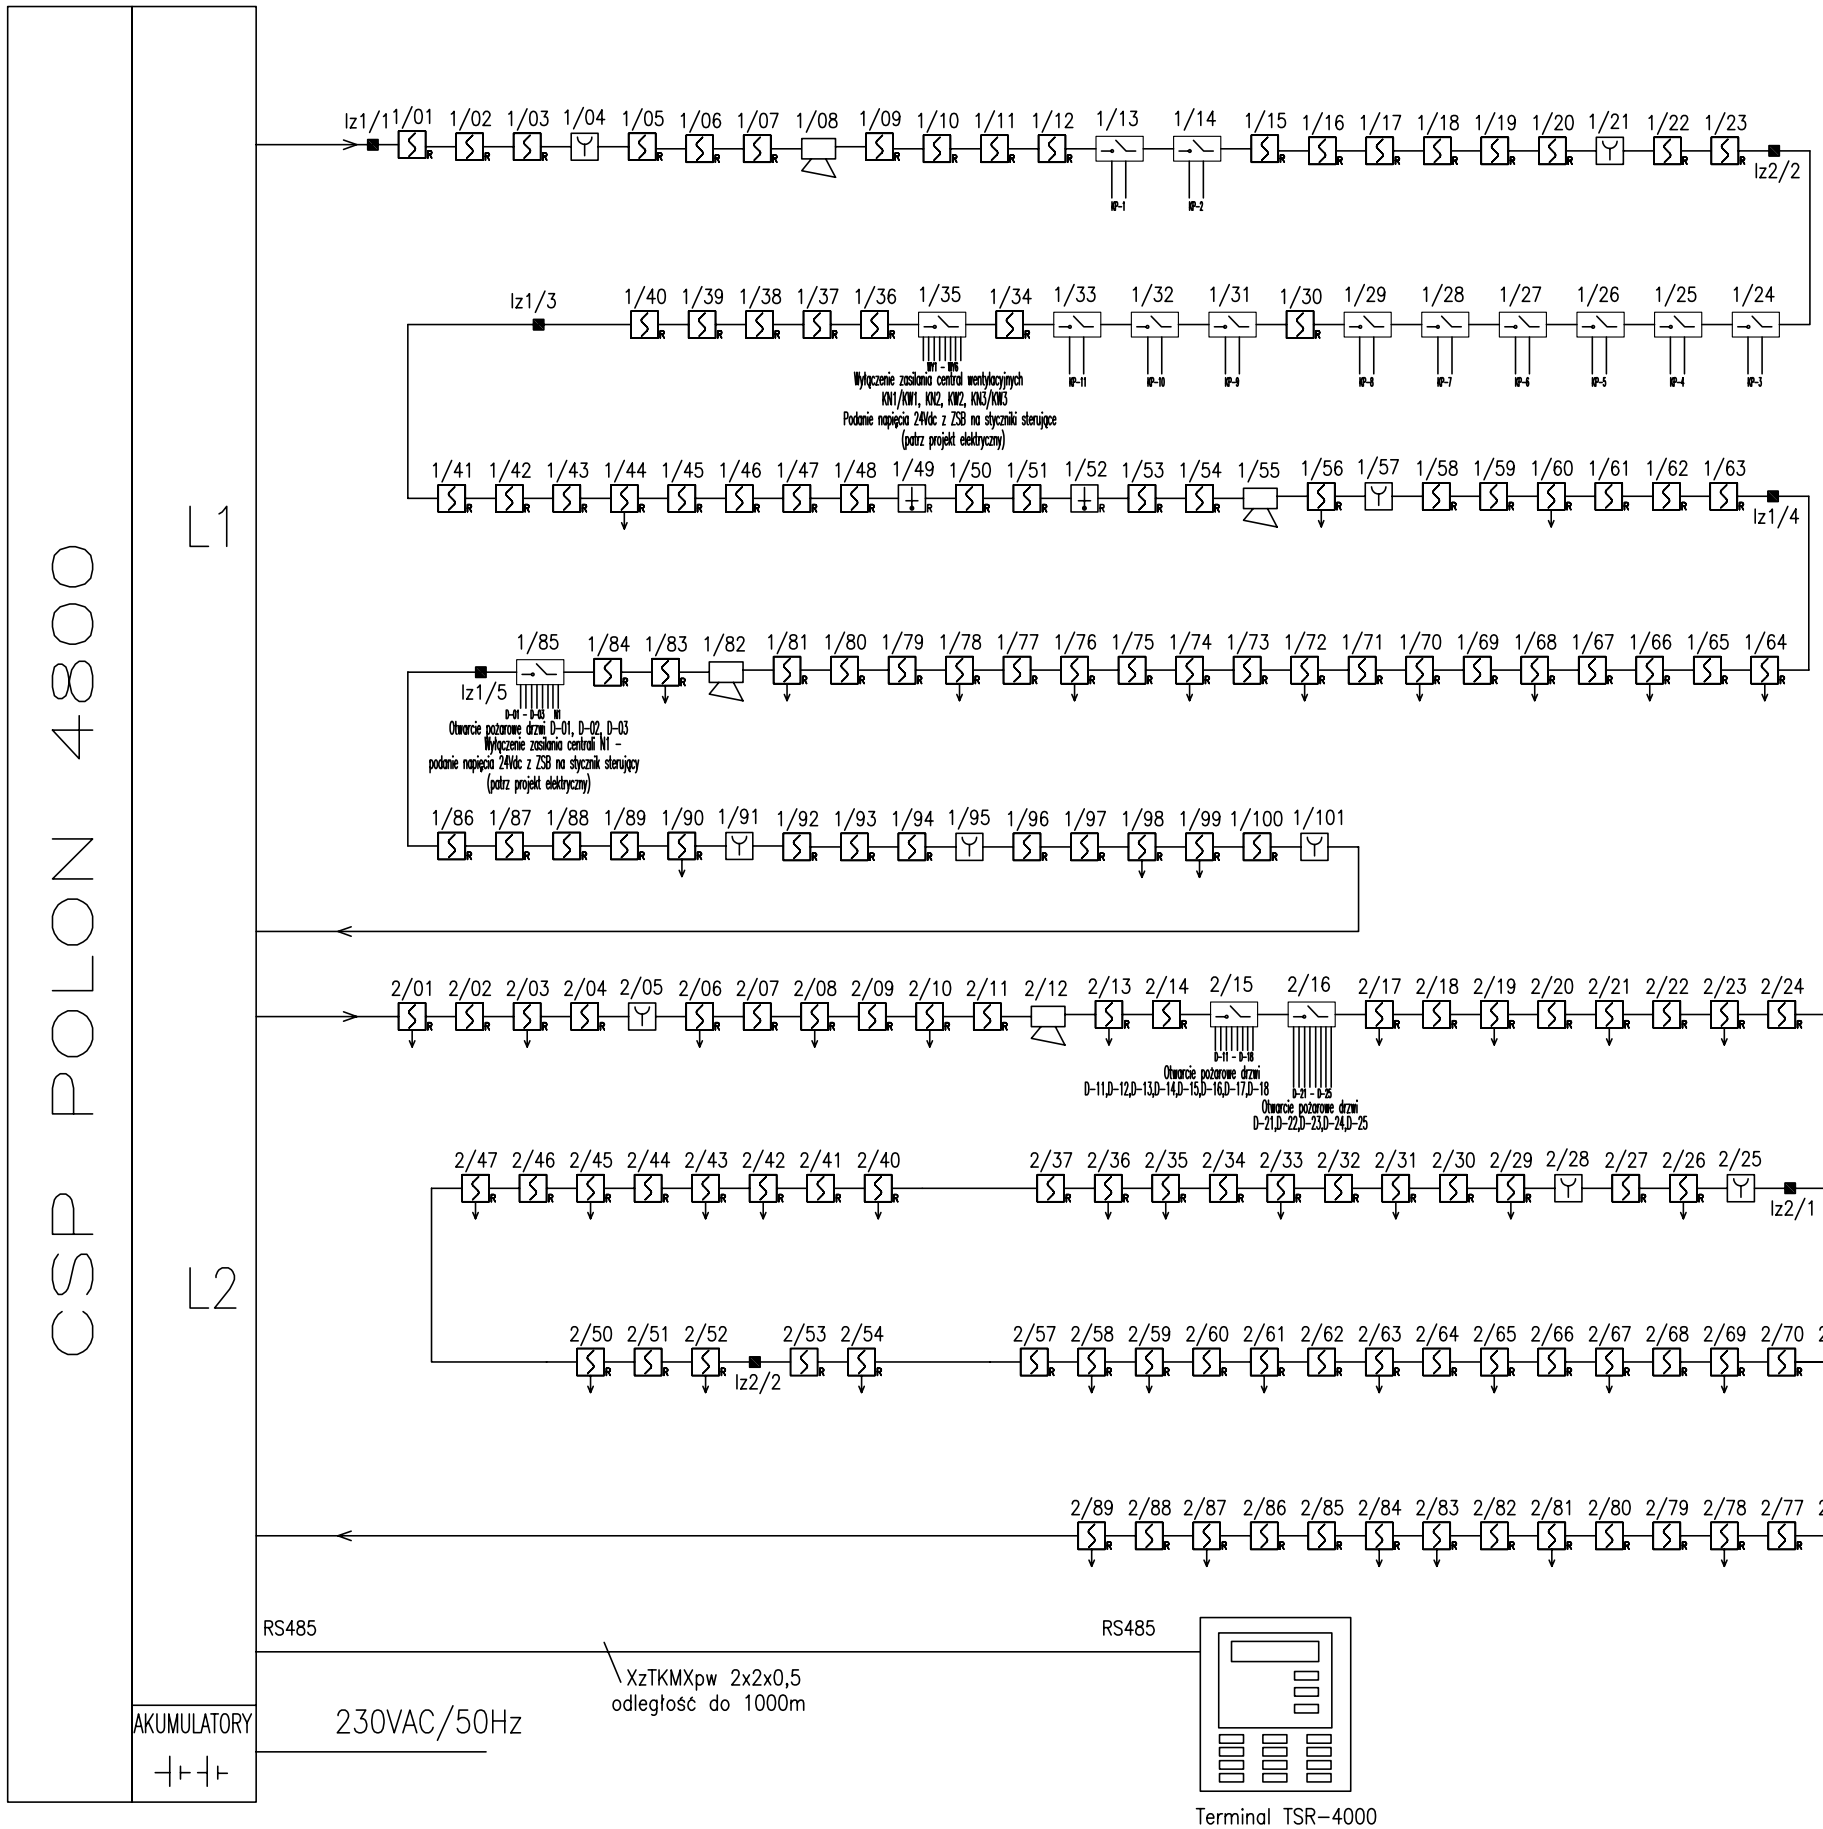

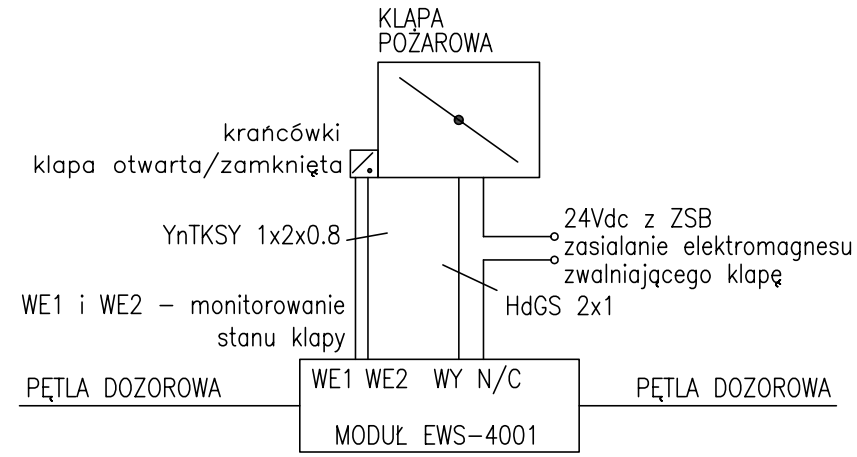

Podłączenie modułu EWS-4001
do klapy pożarowej

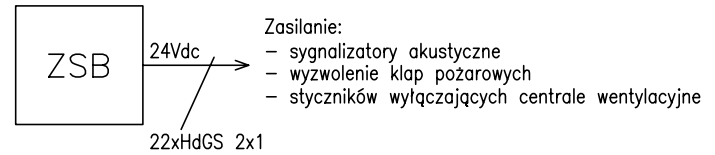

LEGENDA:

- optyczna czujka dymu DOR–4046 + gniazdo G–40
- optyczna czujka dymu DOR–4046 + gniazdo G–40 nad sufitem podwieszanym ze wskaźnikiem zadziałania WZ–31
- czujka ciepła TUN–4046
- izolator zwarć IZW–1 + gniazdo GT–2
- element sterujący wielowejściowy EWS–4001 (8 przekaźników)
- element kontrolno–sterujący EKS–4001
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP–4001
- sygnalizator akustyczny adresowalny SAL–4001 + gniazdo G–40S zasilanie napięciem 24Vdc z ZSB

LIGASZEWSKI
STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (0-71) 336-58-56, (0-602) 155-194

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	mgr inż. Julian Gałecki	466/76/Wwm	
Sprawdził	mgr Paweł Bielecki	111/DOŚ/08	
Rysował			

Obiekt	SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"
Tytuł rys.	SCHEMAT BLOKOWY – SYGNALIZACJA POŻARU

Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.	
01.2010	TELETECH	PW	%		IEa03