CSP POLON 4800

L1

Iz1/1 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 Iz2/2

KP-1 KP-2

Iz1/3 1/40 1/39 1/38 1/37 1/36 1/35 1/34 1/33 1/32 1/31 1/30 1/29 1/28 1/27 1/26 1/25 1/24

WY1 – WY6
Wyłączenie zasilania central wentylacyjnych KW1/KW1, KW2, KW2, KW3/KW3
Podanie napięcia 24Vdc z ZSB na styczniki sterujące
(patrz projekt elektryczny)

KP-11 KP-10 KP-9 KP-8 KP-7 KP-6 KP-5 KP-4 KP-3

1/41 1/42 1/43 1/44 1/45 1/46 1/47 1/48 1/49 1/50 1/51 1/52 1/53 1/54 1/55 1/56 1/57 1/58 1/59 1/60 1/61 1/62 1/63 Iz1/4

1/85 1/84 1/83 1/82 1/81 1/80 1/79 1/78 1/77 1/76 1/75 1/74 1/73 1/72 1/71 1/70 1/69 1/68 1/67 1/66 1/65 1/64

Iz1/5
D-01 – D-03 NO
Otwarcie pożarowe drzwi D-01, D-02, D-03
Wyłączenie zasilania centrali NT –
podanie napięcia 24Vdc z ZSB na stycznik sterujący
(patrz projekt elektryczny)

1/86 1/87 1/88 1/89 1/90 1/91 1/92 1/93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/100 1/101

L2

2/01 2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24

D-11 – D-18
Otwarcie pożarowe drzwi D-11,D-12,D-13,D-14,D-15,D-16,D-17,D-18

D-21 – D-25
Otwarcie pożarowe drzwi D-21,D-22,D-23,D-24,D-25

2/47 2/46 2/45 2/44 2/43 2/42 2/41 2/40 2/39 2/38 2/37 2/36 2/35 2/34 2/33 2/32 2/31 2/30 2/29 2/28 2/27 2/26 2/25 Iz2/1

2/48 2/49 2/50 2/51 2/52 Iz2/2 2/53 2/54 2/55 2/56 2/57 2/58 2/59 2/60 2/61 2/62 2/63 2/64 2/65 2/66 2/67 2/68 2/69 2/70

2/83 2/82 2/81 2/80 2/79 2/78 2/77 2/76 2/75 2/74 2/73 2/72 2/71

RS485 — XzTKMXpw 2x2x0,5 odległość do 1000m — RS485

Terminal TSR–4000 w budynku portierni

AKUMULATORY

230VAC/50Hz

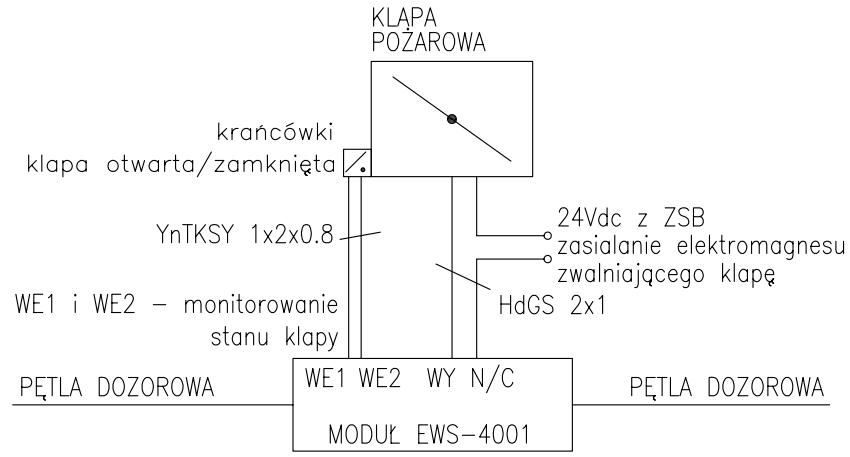

Podłączenie modułu EWS–4001 do klapy pożarowej

ZSB — 24Vdc → 22xHdGS 2x1

Zasilanie:
- sygnalizatory akustyczne
- wyzwolenie klap pożarowych
- styczników wyłączających centrale wentylacyjne

LEGENDA:

- optyczna czujka dymu DOR–4046 + gniazdo G–40
- optyczna czujka dymu DOR–4046 + gniazdo G–40 nad sufitem podwieszanym ze wskaźnikiem zadziałania WZ–31
- czujka ciepła TUN–4046
- izolator zwarć IZW–1 + gniazdo GT–2
- element sterujący wielowejściowy EWS–4001 (8 przekaźników)
- element kontrolno–sterujący EKS–4001
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP–4001
- sygnalizator akustyczny adresowalny SAL–4001 + gniazdo G–40S zasilanie napięciem 24Vdc z ZSB

LIGASZEWSKI
STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (0-71) 336-58-56, (0-602) 155-194

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	mgr inż. T. Rozpędowski	TU/02238/02/U	
Sprawdził			
Rysował			

Obiekt	SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"
Tytuł rys.	SCHEMAT BLOKOWY – SYGNALIZACJA POŻARU

Data	Branza	Stadium	Skala	Nr rys.
	TELETECH	PW	%	1