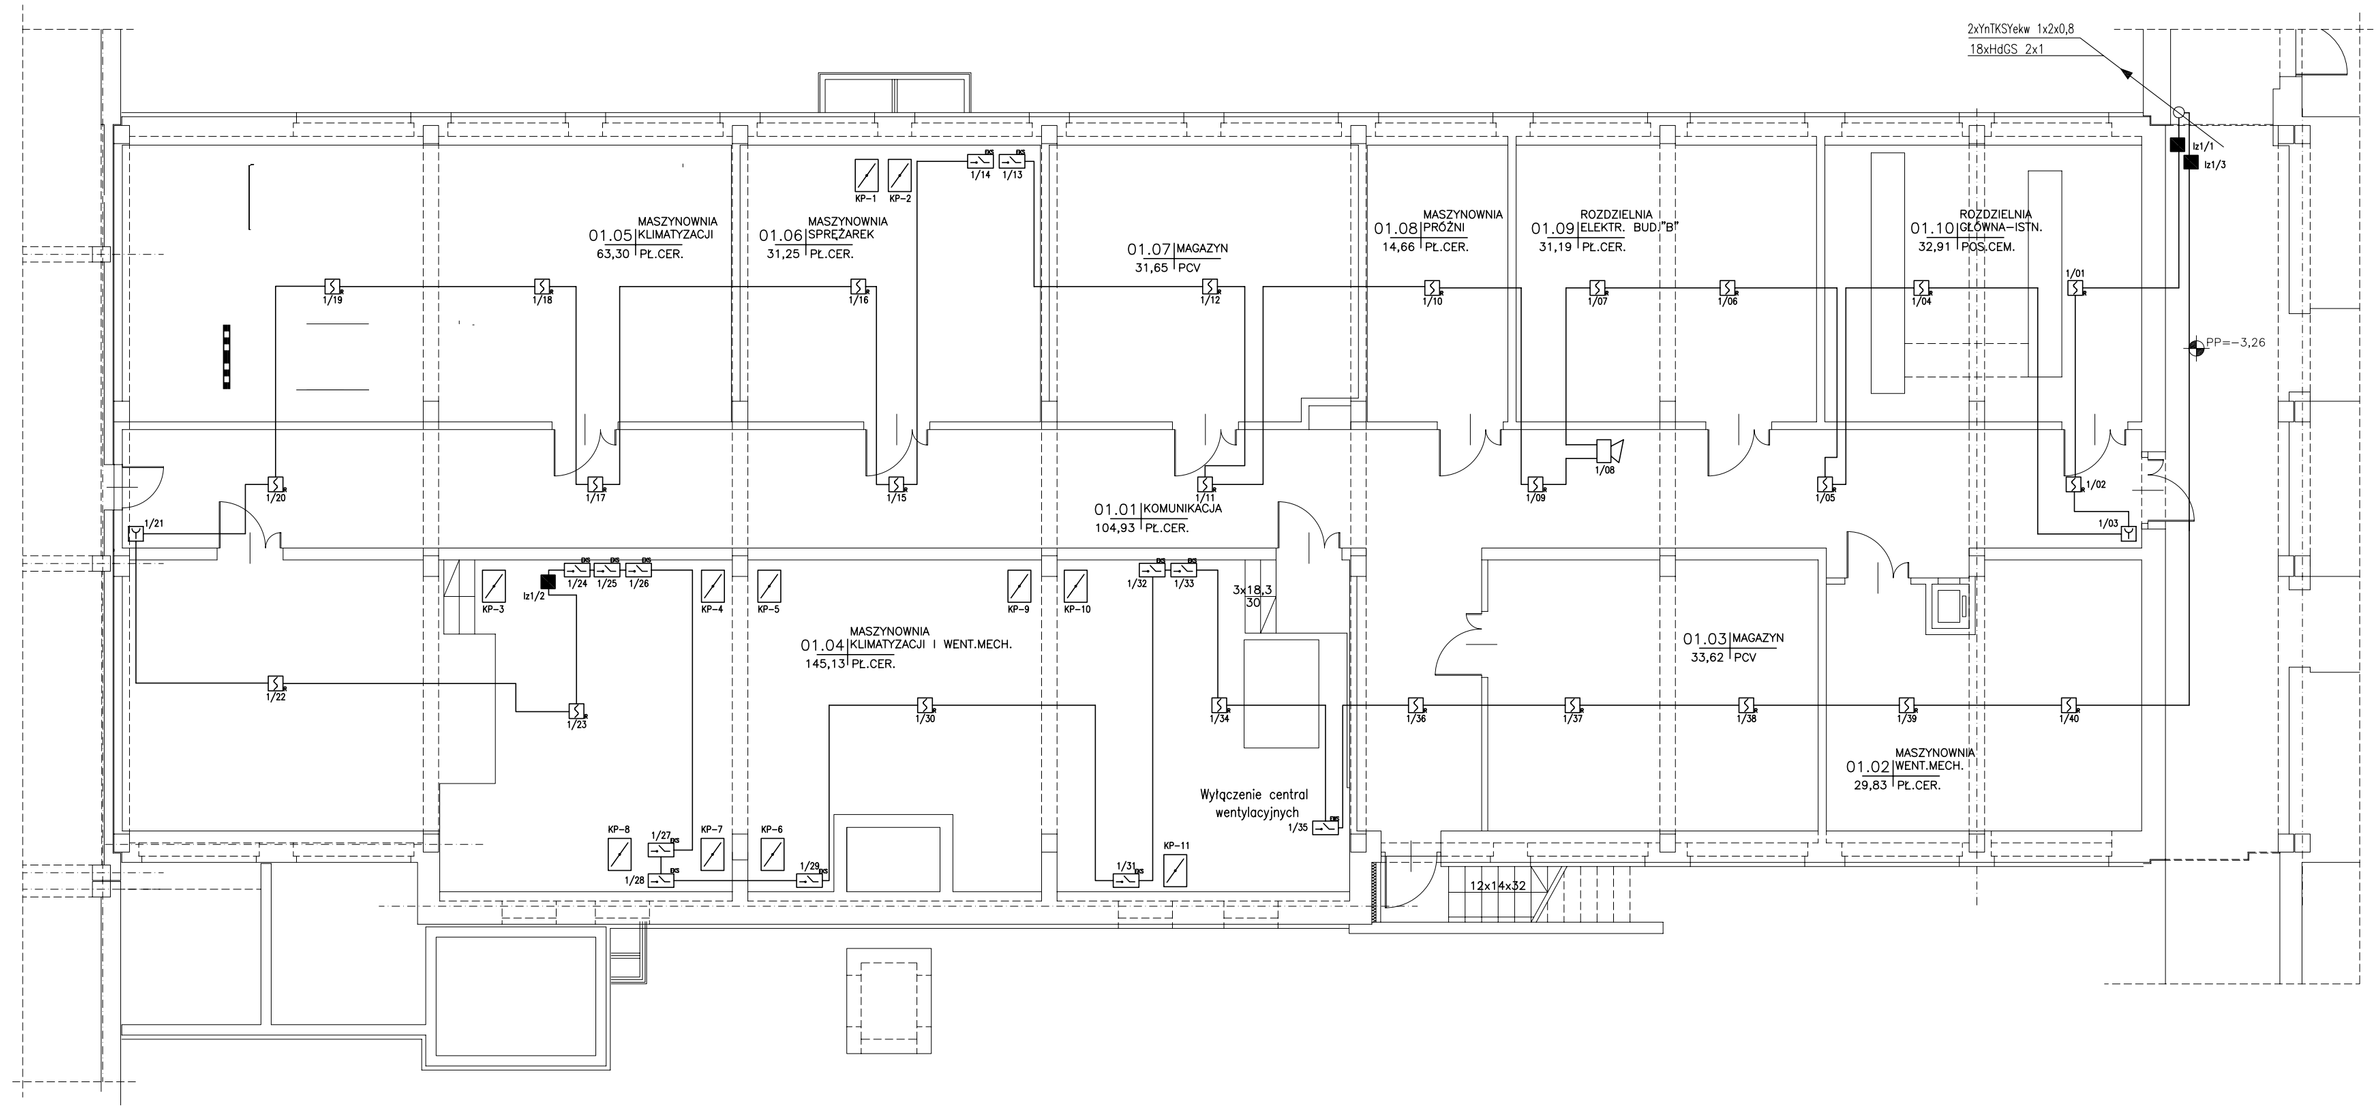

LEGENDA:

- optyczna czujka dymu DOR-4046 + gniazdo G-40
- izolator zwarć IZW-1 + gniazdo GT-2
- element kontrolno-sterujący EKS-4001
- element sterujący wielowejściowy EWS-4001 (8 przekaźników)
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001
- sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 + gniazdo G-40S zasilanie napięciem 24Vdc z ZSB
- kabel sygnałowy YnTKSYekw 1x2x0,8
- klapa pożarowa (w zakresie projektu wentylacji) wyzwolenie klap napięciem 24Vdc z ZSB

Wszystkie zasilania z zasilacza ZSB wykonać kablem HDGs 2x1

LIGASZEWSKI
STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (0-71) 336-58-56, (0-602) 155-194

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	mgr inż. T. Rozpędowski	TU/02238/02/U	
Sprawdził			
Rysował			

Obiekt	SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"
Tytuł rys.	RZUT PIWNIC – SYGNALIZACJA POŻARU

Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.	
	TELETECH	PW	1:100		2