


RZUT PARTERU - SEGMENT A

ZNACZENIA

	Projektowana instalacja p.poż.
Ø25	Średnica przewodu instalacji p.poż. z rur stalowych ocynkowanych
2x5-GP	Hydrant przeciwpożarowy z zaworem o średnicy dodatkowym miejscem na gaśnicę pokładowej

AGI

- Z uwagi na charakter robót niewykliczona jest kotłownia z instalacjami znajdującymi się w ścianach. Z tego względu usytuowanie szalki hydropowej może nieznacznie ulec przesunięciu.

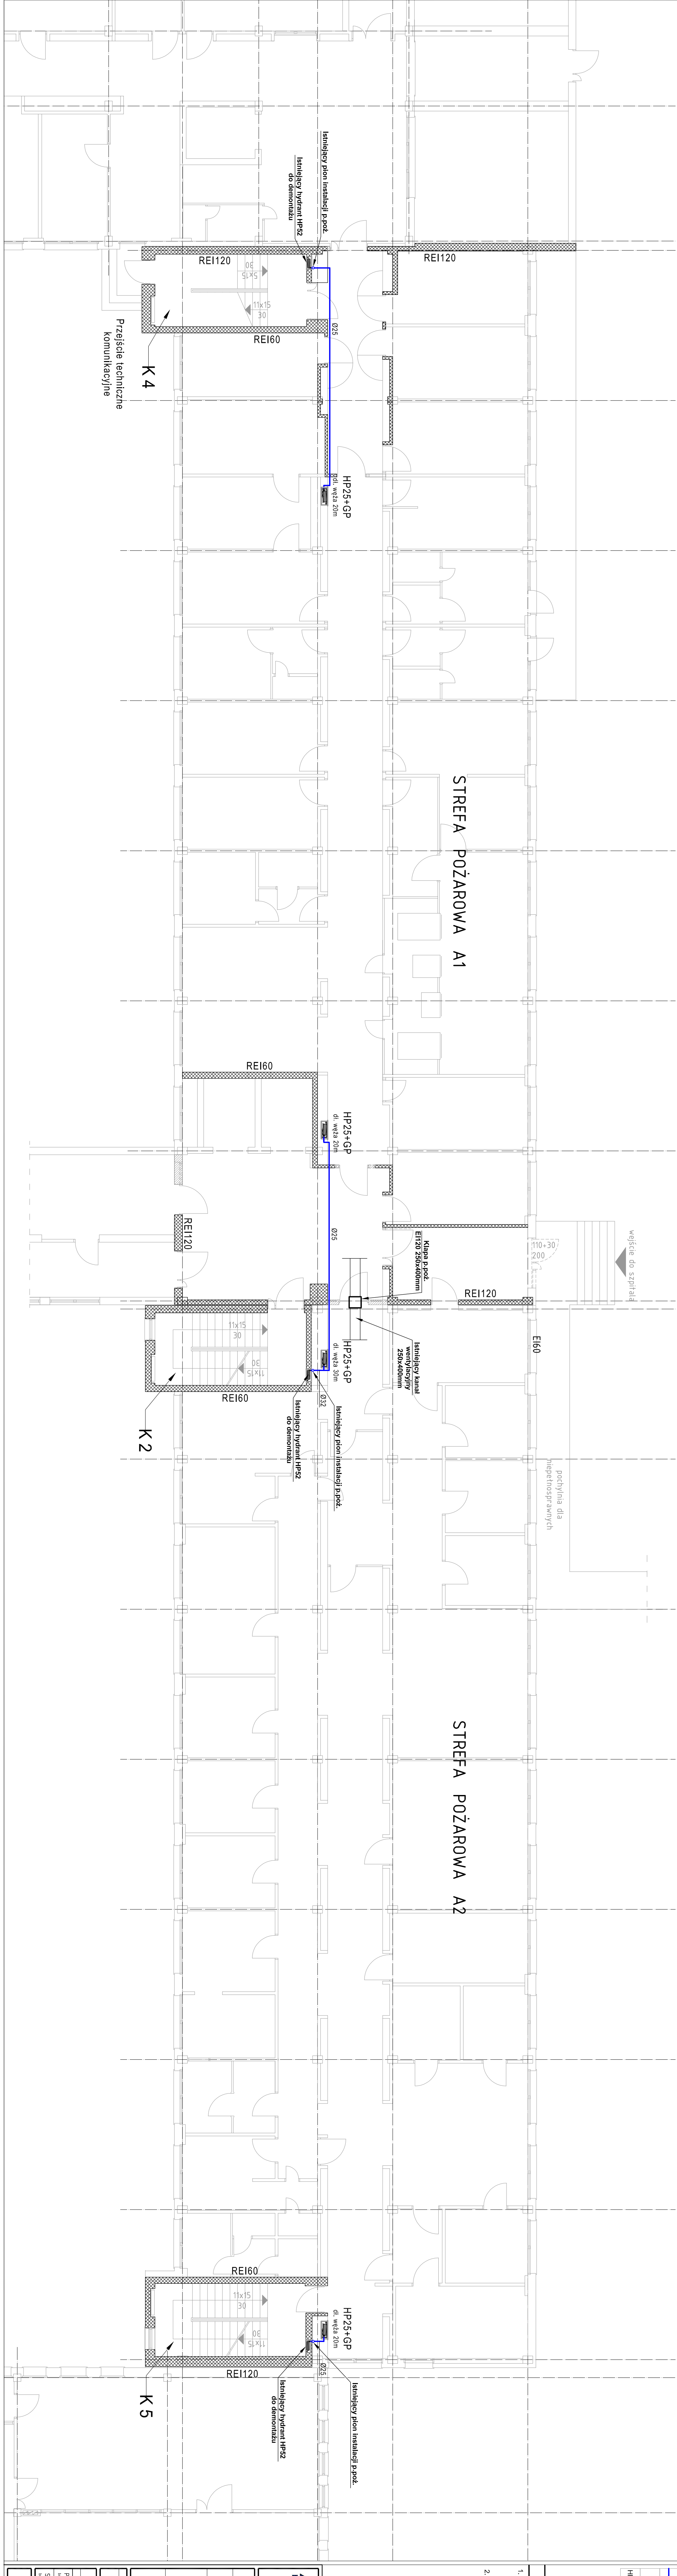

ARAPOT
biuro projektowe
"ARAPOT"
K.Grosiak, K.Potokolski
ul. Rybacka 68, 23-400 Bił
ul. 92, 93, 94 - e-mail: arapot.siekiera@wp.pl

biuro projektowe
"ARAPOT"
K.Grosiak, K.Potokolski
ul. Rybacka 68, 23-400 Bił
ul. 92, 93, 94 - e-mail: arapot.siekiera@wp.pl

Investor	SPZO2 Szpital Regionalny w Przewodniku
Lokalizacja inwestycji	ul. Szpitalna 16 31-200 Przewodnik
TEMAT	PRZEBUDOWA SEGMENTU "A" RODOWNEGO W PRZEWODNIKU SZPITALA AKTUALNEJ ODWADNIACZALNI PRZEPISOW PRZETWOPAZNOWYCH
Treść rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJI HYDANTOWEJ

Nr. zlecenia	Skala rys.	Branka	
61/2013	1:100	SANITARNA	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
Wydział architektury	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień
projektant	mgr inż. Kazimiera Grosiok
inżynier architektura	ŁUB/0296/PODS/IZ
opracowywujący	mgr inż. Radosław Zakarka
opracowanie architektura	ŁUB/0310/PODS/IZ

Data opracowania	12/2013	Nr rys.	5
------------------	---------	---------	---