


RZUT PIĘTRA 3 - SEGMENT A

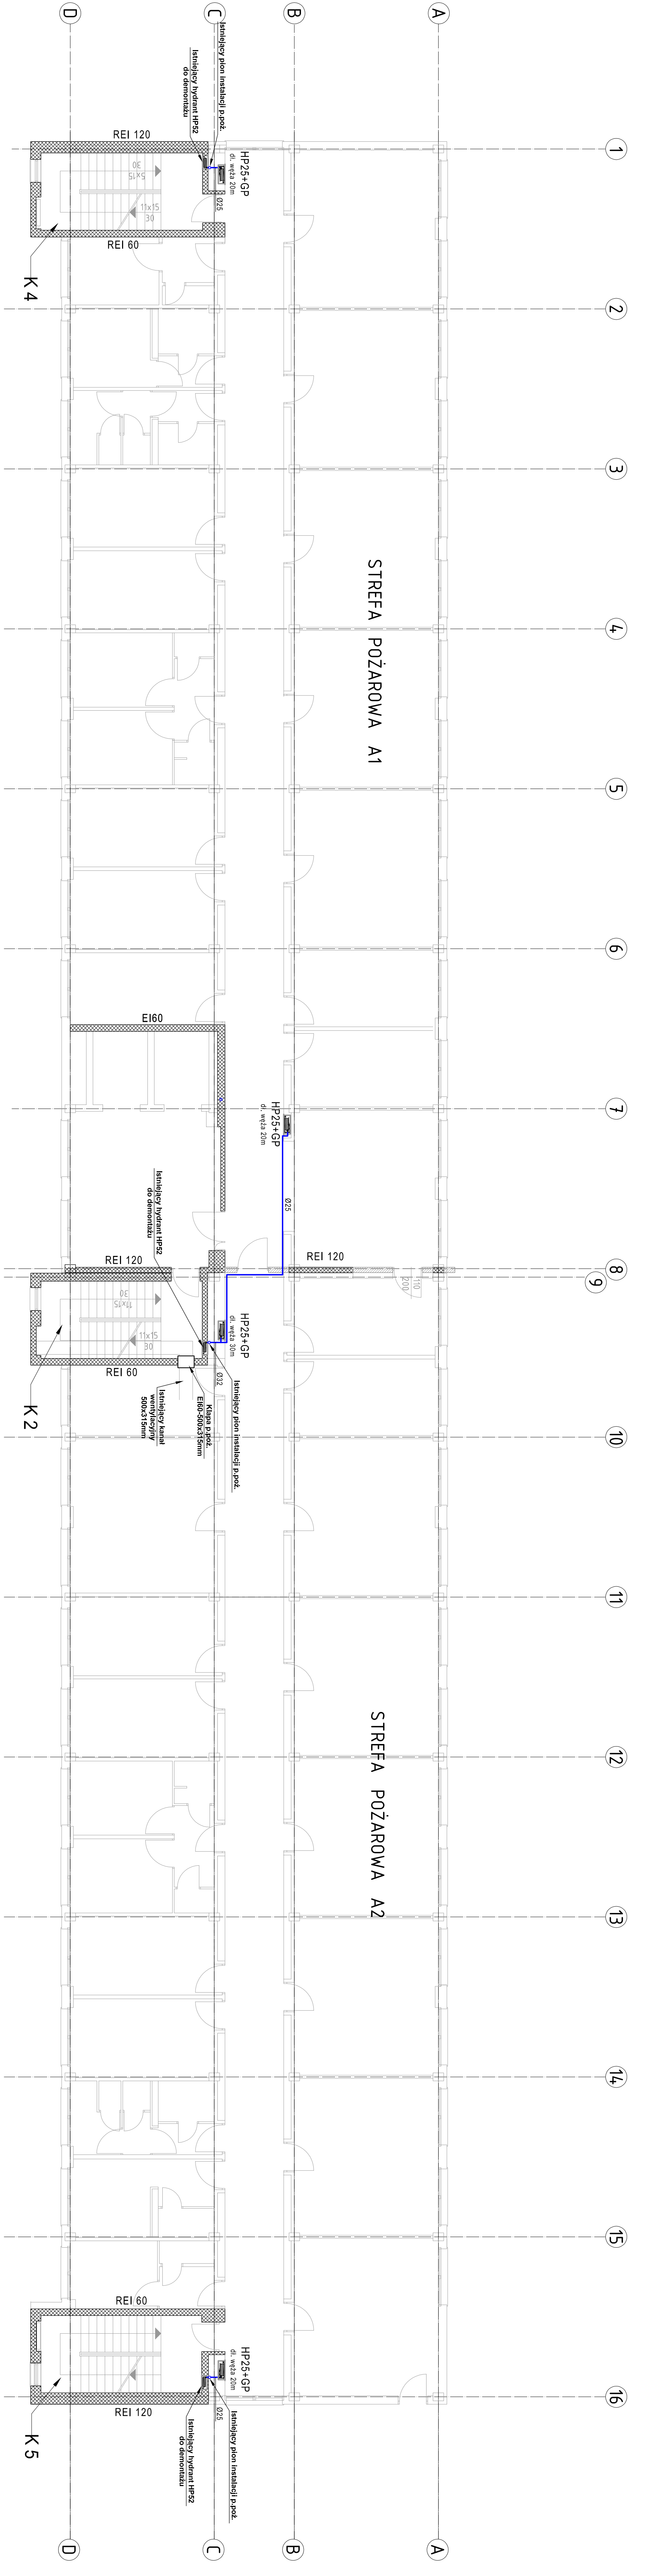

OZNACZENIA

| | |
|---------|--|
| | Projektowana instalacja p.poż. |
| 025 | Stacja przewodów instalacji p.poż. z rur stalowych |
| 025 | Hydromotoryzacja |
| HP25+GP | Hydant przeciwpieczny z zaworem o średnicy 025 |
| | Instalacja przeciwpieczna na gashięć podczepną poziomą |

UWAGI

1. Z uwagi na charakter robót niewykuszona jest kolizja z istniejącymi instalacjami znajdującymi się w ścianach. Z tego względu usytuowanie szafki hydrantowej może nieznacznie ulec przesunięciu.
2. Istniejące przewody instalacji wododagowej wykonane z rur PE, zabezpieczone przeciwpożarowo otuliną z werty mineralnej do EI60

ARROT biuro projektowe
"A R P O T"
biuro projektowe
K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul. Krzeszowska 68, 23-400 Białogł
tel./fax 084 686 45 92, e-mail: apot.sakretaria@gmail.com

Investor SPZOZ Szpital Rejonowy w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
Inwestycja 37-200 Przeworsk

TEMAT PRZEBUDOWA SEGMENTU "A" BUDYNKU SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD KĄTEM SPEŁNIENIA AKTUALNE OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH

Treść rysunku RZUT PIĘTRA 3 - INSTALACJI HYDRANTOWEJ

| | | | |
|-------------|------------|-----------|---------|
| Nr zlecenia | Skala rys. | Strona | Stadium |
| 61/2013 | 1:100 | SANITARIA | PBW |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| | | |
|--------------|------------------------------|--------|
| Wykonanie | Imię, Nazwisko, Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Katarzyna Grosiak | |
| Sprawdzający | mgr inż. Rafał Zawada | |
| Opiniujący | mgr inż. Rafał Zawada | |

| | | |
|------------------|---------|-----|
| Data opracowania | Nr rys. | S-6 |
| 12/2013 | | |